



浄水場見学の様子(横瀬)

目次

1p

■水道週間
■PR用水道水ペットボトル

2p

■水道事業予算
■水道工事のお知らせ

3p

■宅地内で漏水があり、水道料金が多額になってしまったら…
■水道メーターを交換しています
■漏水調査状況

4p

■安全でおいしい水道水をお届けします
■水の硬度について
■健康のために水を飲もう
■事業者様へ

「利き水に挑戦して、水道水のイメージがよくなった」との問いに305人(58%)が「よくなった」7名(1%)が「悪くなった」との回答をいただきました。

水道水のおいしさの感想

- どれもおいしかった。
- 秩父の水道はおいしい。
- ペットボトルの水と変わらない。
- 水道水でもおいしい。

また水道水をおいしく飲むポイントとして、水道水を冷やすだけでなく、たいへんおいしく飲めることを多くの方に知っていただきました。



板本浄水場(秩父市大滝)の水道水

奥秩父山地の荒川流域最高地点の良質な源水を豊かな自然の力で、ゆっくりとろ過した水道水をボトルに詰めました。硬度17mg/Lでとても軟らかく、まろやかな軟水でお茶、コーヒー、お酒などにも馴染みやすく、赤ちゃんのミルクや炊飯用に最適です。

水道週間

6/1~7

水道局では水道週間にあわせて、「安全、安心でおいしい秩父の水道水」を皆様にPRするため、道の駅ちちぶ・秩父市役所・道の駅果樹公園あしがくぼの3か所の会場で利き水のイベントを実施しました。利き水には、今回統合された各市町の代表的な浄水場の別所浄水場(秩父市)、姿見山浄水場(横瀬町)、皆野浄水場(皆野町)、小鹿野浄水場(小鹿野町)の4か所の常温の水道水のほかに、1つ冷やした水道水を用意し、585人の方に挑戦いただき、526人の方がアンケートにご協力していただきました。

「利き水に挑戦して、水道水をおいしく飲めると感じましたか?」との問いに393人(75%)が「おいしい」、13名(2%)が「おいしくない」と回答がありました。

実施場所／実施日	参加人数
道の駅ちちぶ 6月1日(水)11時~13時	130人
秩父市役所 6月3日(金)11時~13時	170人
道の駅果樹公園あしがくぼ 6月4日(土)11時~13時	285人
	計585人

イベントPR

水道局では各種イベントに参加し、安全でおいしい秩父の水道をPRしていきます。
小鹿野町七夕フェスティバル
日にち:平成28年8月6日(土)
場所:小鹿野町商店街
水の週間(浦山ダム見学会)
日にち:平成28年8月7日(日)
場所:浦山ダム防災資料館(うららびあ)付近
秩父はんじょう博
日にち:平成28年10月15日(土)・16日(日)
場所:秩父ミュージアムパーク
野外ステージ周辺スカイロード
イベントの内容等については、ホームページでお知らせします。

平成27年度水質検査結果(抜粋)					
検査項目	基準値	最高値	最低値	平均値	検査回数
一般細菌	1mℓの検水で形成される集落数が100以下	0	0	0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	65	40	52	4
pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.5	7.66	12
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

●塚越浄水場					
検査項目	基準値	最高値	最低値	平均値	検査回数
一般細菌	1mℓの検水で形成される集落数が100以下	0	0	0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	93	88	90.5	4
pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.3	7.73	12
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

●安谷川浄水場					
検査項目	基準値	最高値	最低値	平均値	検査回数
一般細菌	1mℓの検水で形成される集落数が100以下	0	0	0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	28	28	28	1
pH値	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.68	12
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

●姿見山浄水場					
検査項目	基準値	最高値	最低値	平均値	検査回数
一般細菌	1mℓの検水で形成される集落数が100以下	0	0	0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	65	47	54.25	4
pH値	5.8以上8.6以下	8.3	7.8	7.96	12
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

●皆野浄水場					
検査項目	基準値	最高値	最低値	平均値	検査回数
一般細菌	1mℓの検水で形成される集落数が100以下	0	0	0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	72	49	60.25	4
pH値	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.53	12
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

●小鹿野浄水場					
検査項目	基準値	最高値	最低値	平均値	検査回数
一般細菌	1mℓの検水で形成される集落数が100以下	0	0	0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	82	77	79.75	4
pH値	5.8以上8.6以下	8	7.7	7.86	12
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	12

安全でおいしい水道水をお届けします

水道法では、じゃぶじゃぶから出る水道水の残留塩素を0.1mg/L以上確保することとされており、浄水場で水をきれいにしても、塩素が入っていないと、菌やウイルスなどが繁殖してしまう恐れがあることから、これらを減菌等するために注入しています。

お客様に安全で良質な水道水をお届けするために定期的に水質検査を行っています。平成27年度に行った給水栓の水質検査結果は、水道法で定められている水質基準値(51項目)をすべて満たしていました。(表は結果の一部)

水の硬度について

ミネラル分を構成するカルシウムやマグネシウムの量を基に算出したものを硬度といいます。硬度は水の味に影響を与え、硬度の高すぎる水は重く苦味を感じやすく、硬度の低すぎる水は淡泊でコクがなく、適度にあると

健康のために水を飲もう

人が生きていくために「水は欠くことのできない存在です。暑い夏場は特に、その摂取量が十分であることによる健康障害が起こりがちです。児童、生徒などを中心に、スポーツに伴う熱中症、また、中高年の脳梗塞や心筋梗塞なども水分の摂取量の不足が大きなリスク要因となっています。これら脱水による健康障害や重大な事故の予防には、こまめな水分補給が効果的です。寝る前、起床時、スポーツ中、入浴後、そして、どが渇く前に安全で安心できる秩父のおいしい水道水で適度に水分補給をしましょう。

問 浄水課

事業者様へ

電子入札の実施について

圏域内(1市4町)事業者様には、5月に通知したとおり、入札に参加するには電子入札システム利用者登録済であることを原則条件とします。

ただし、平成28年度については、水道統合による初年度であり、圏域内の市町における電子入札の運用に差異があることから、「**電子入札**」と「**紙入札**」を併用いたします。現在、様々な業務の電子化が進む中、入札業務についても電子化は避けられない状況です。ので、入札に参加する業者の皆様には、ご理解いただき、電子入札の利用登録を進めるようお願いいたします。

電子入札システム上の利用者再登録(重要)

平成28年4月より秩父広域市町村圏組合の建設工事等入札参加資格登録業者は、平成28年3月までに圏域内の市町に登録のあった業者を引き継いで、登録していますが、今年の4月以降に一度は次の処理を行わないと当組合の電子入札に参加できませんので、ご注意ください。

※各登録事業者ごとに、埼玉県電子入札総合案内トップページにある電子入札共同システム入口から、電子入札システム内で当組合の利用者登録の再度処理を行うこと。

入札案件情報

・埼玉県共同入札システム
(入札情報公開システム)
・秩父広域市町村圏組合HP

開札結果

・埼玉県共同入札システム

今後はこの紙面でも主な工事等について開札結果の掲載を予定しております。

※埼玉県共同入札システムに関する詳しい画面操作は、埼玉県電子入札総合案内トップページの「操作マニュアル」または電子入札ヘルプデスクでご確認ください。

問 契約検査課

入札方法(業者選定について)

入札方法について左記の表のとおり、原則執行します。

ただし、一般競争入札の案件を指名競争入札で執行する場合もあります。

建設工事等の入札方法基準	指名競争入札	一般競争入札
千円未満	千円以上	千円以上

また、一般競争入札では、圏域内を優先した参加要件を設け、指名競争入札では、圏域内業者を優先して指名します。

※当組合の格付対象業種は土木工事と建築工事となります。

入札案件開札結果の公表

入札案件及び開札結果については、それぞれ次のとおり、公開されていますので、定期的にご確認ください。

秩父広域市町村圏組合 水道局

ホームページのご案内

http://www.c-kouiki.jp/wd/

秩父広域市町村圏組合 水道局

検索


QRコードを読み込んでHPをチェック！

局長のひとこと

毎日・だるような暑さが続く、別所浄水場の玄関先の池で、優雅に泳いでいる魚たちがよく見えます。ところで、この池の水は荒川から直接取りこんでいることをご存知ですか？水道局では川の水、原水の水質検査を行っています。池に川の水を直接入れることで、コイやメダカ達にも安全性の監視に役立ててもらっています。(ちなみに、水道局で私に番機しています。)

平成28年度

水道事業予算

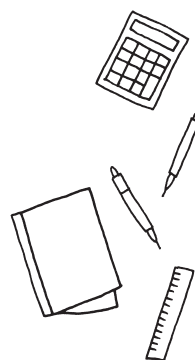


水道事業は、お客様からいただいた水道料金を主な収入とし、いつでも安心して飲んでいただけるような費用に充てて事業を行っています。


今年の主な事業

- ・別所浄水場着水井・沈殿池制御設備更新工事等実施設計業務委託(秩父市内)
 - ・耐震基幹管路Aルート布設工事(秩父市影森地内)
 - ・横瀬町道121号線配水管布設替工事
 - ・国道299号配水管布設替工事(小鹿野町内)
 - ・長瀬町道矢那瀬44号線配水管布設替工事
- なお、予算の詳細は水道局ホームページに掲載しています。

水道水をつくるための予算(収益的収支)

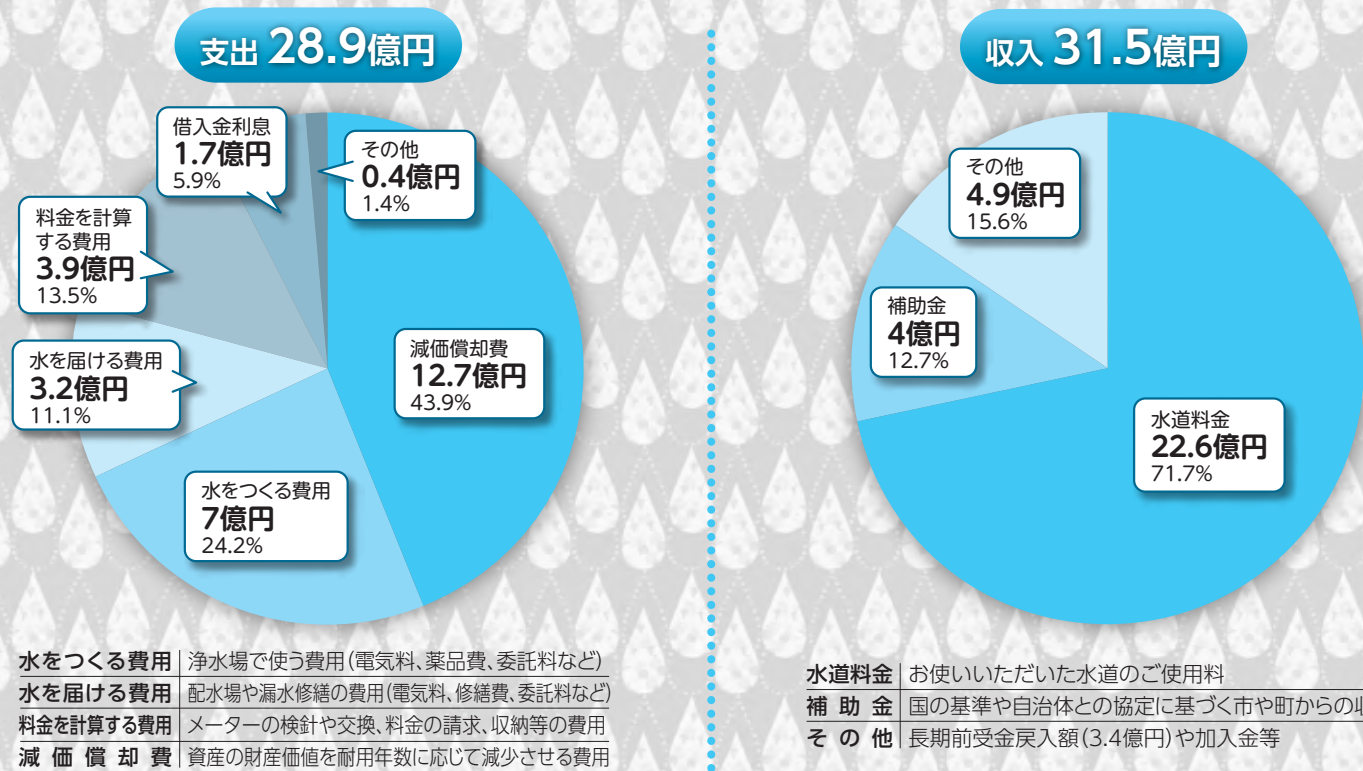

施設をつくるための予算(資本的収支)

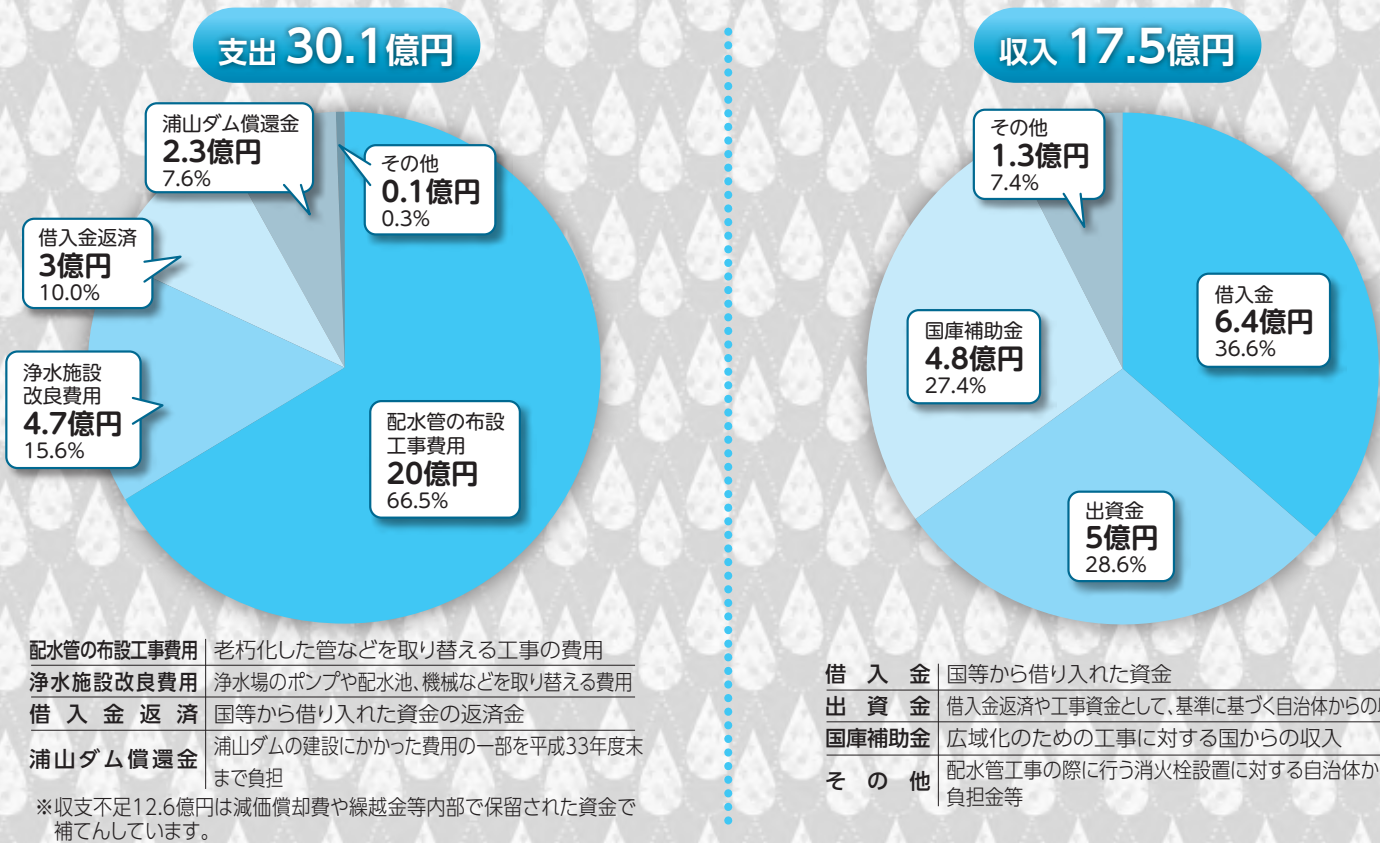

問 経営企画課

水道工事のお知らせ



水道局では古くなった水道管を新しいものに替える更新工事、漏水時に緊急で修繕する緊急漏水修繕工事などを行っています。更新工事を行うことによって漏水や濁りなどを減らすことができ、安定的に水道水を供給することができ、漏水は発見しだい修繕工事を行います。

しかし、水道管は道路下に埋設されていることがほとんどであり、工事の際にはやむを得ず交通規制をさせていただく場合や、交通量が多い場所では夜間工事をさせていただくことがあります。緊急時以外の更新工事では工事場所と工事日程が決まりしだい、水道局ホームページを通じてお知らせしますので、そちらをご確認ください。


大切な水道水を無駄なくお客様へお届けするために必要な工事です。大変ご迷惑をおかけしますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

問 工務課

漏水があり、水道料金が多額になってしまったら…

宅地内の漏水に気づかず、水道料金が多額となってしまうようなことが起こった場合、漏水修理が完了して、漏水修理完了報告書及び減免申請書が提出され、地中漏水等の一定条件を満たした場合に、水道料金が減額となります。

ただし、減免が認められても漏水した水量の半分に相当する水道料金は、お支払いいただくことになります。漏水を防止するために時々水道メーターをチェックしましょう。新築のお宅や築30年以上が経過しているお宅は特にご注意ください。また、長期間(1か月以上)水道をご使用にならない場合は、休止にすることをおすすめします。

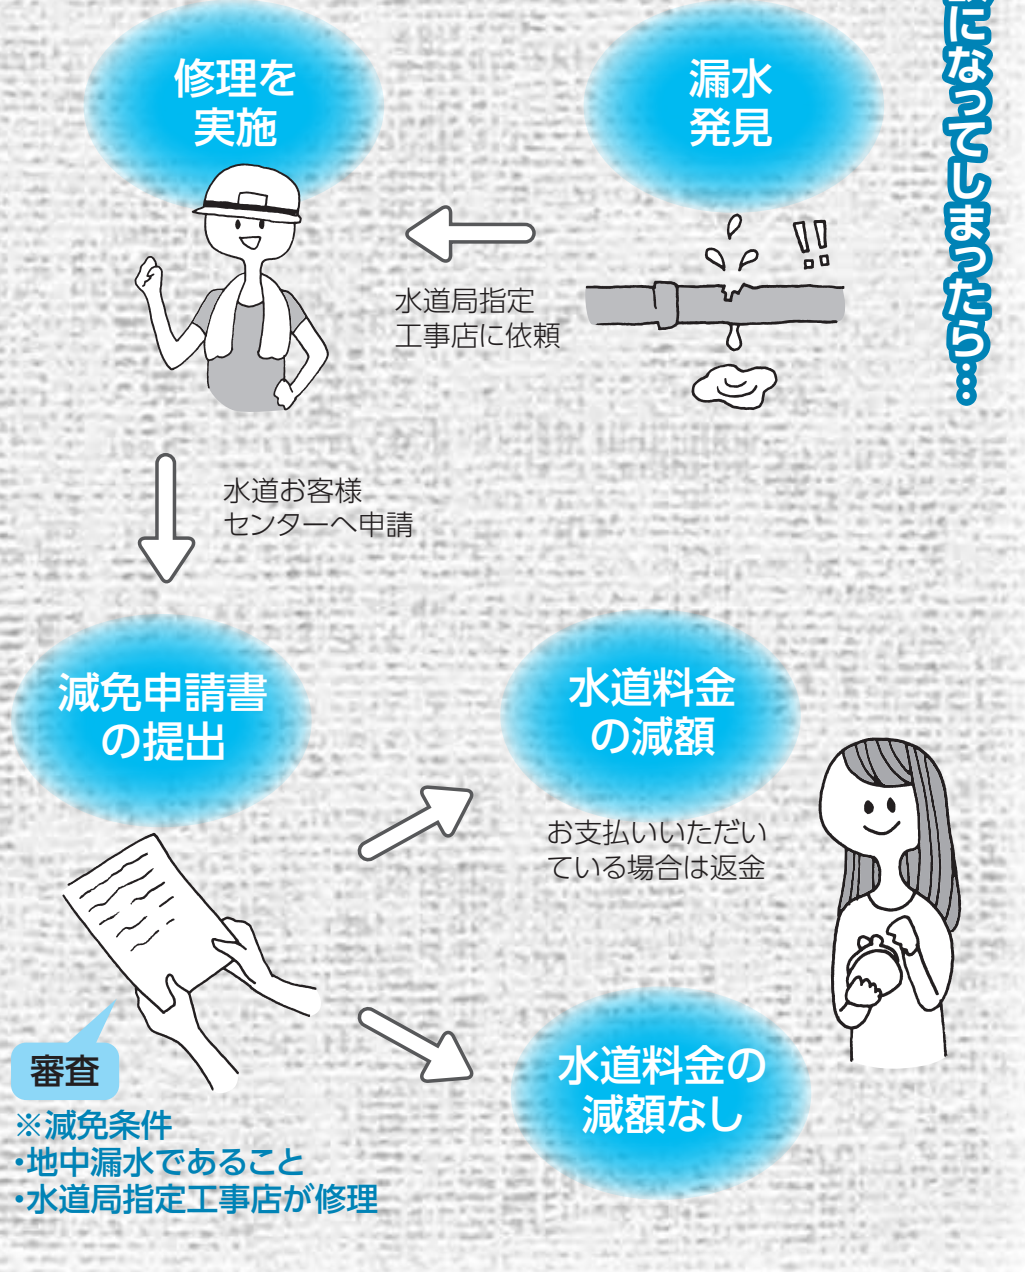

水道メーターを交換しています

水道メーターの有効期限は法律で8年と定められています。水道局では期限となる水道メーターの交換を行っています。

交換予定時期

- 秩父市…6～12月
- 横瀬町…5～6月
- 小鹿野町…8～12月
- 皆野町・長瀬町…8～9月



問 ちちぶ広域水道お客様センター

漏水調査状況

水道局では、漏水調査を計画的に実施しています。この調査は、配水管や給水管から地中に水道水が漏れている場所を探して早期に修理し、水道水を無駄なく給水するために行うものです。毎年夏季は漏水が増える傾向にあります。

今年度の6月30日までの集計結果では、秩父広域全域で83件の漏水が発見されています。

調査の際には、水道局で発行した身分証明書を携行し腕章を着用した調査員が宅地内の水道メーター等の調査のために入らせていただく場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。



各地域名	調査による漏水発見件数	お問い合わせ先
旧秩父市	63件	別所浄水場工務課 ☎0494-25-5221
小鹿野	17件	小鹿野事務所 ☎0494-75-0043
大滝・荒川	今後調査	大滝・荒川事務所 ☎0494-54-2397
吉田	3件	吉田事務所 ☎0494-72-6085
皆野・長瀬	今後調査	皆野・長瀬事務所 ☎0494-62-0554
横瀬	今後調査	横瀬事務所 ☎0494-23-4133
	計83件	※6月30日集計



問 工務課