

特集：漏水との戦い～給水装置と工事助成金制度～

秩父市イメージキャラクター
ポテくまくん

① わあ！
お庭の地面から
水が出てる、
漏水だあ！

② ぷめる、
水漏れだっ！
どうしたら
いいんだろ？！

③ えー？！
どこが
漏れてるの？
ポテくまくん
の妹
ぷめるちゃん

④ いや、給水管は
全部個人の
持ち物なんだって！

⑤ うちの
敷地内
だけ……
メーターより
道路側だから……
きつと、水道局
の管だよな？

⑥ 給水管
個人の所有物

⑦ 水道局の
所有物

⑧ 維持・管理

⑨ 所有者は
健全な状態で
使えるように
維持管理する
必要があるみたいよ

⑩ でも維持管理って
何をしたらいいんだあ？

⑪ ……って事は
このあたりは
全部うちの
給水管なのね

⑫ ←ポテくまくん所有
の給水管

⑬ 漏水が起きたら
管が弱くなっている
サインだから……

⑭ 引き替えを
検討して
ほしいんだって！

⑮ ……でも
お金がかかる
でしょ？

⑯ ここを
見て！

⑰ ※ポテくまくんはみそポテトの
食べ過ぎで頭から味噌が
しみ出てくる体質なのです。

⑱ それは
好物を
食べすぎる
からだだよ

⑲ 気をつけ
なくちゃ

⑳ みそ漏れ

㉑ 活用
してね

㉒ ゼビ
みんなも

㉓ 9月から給水管の
引き替えが対象になる
助成制度が始まるんだ

次号：ブコーさん出演予定「漏水を探すぞ！ドコドン！」

Part.1 ポテくまくんちが漏水だあ！

ポテくまくんとぷめるちゃんからお知らせ



水道管は 誰の持ち物？

まずはここがポイント！

道路の下にある水道本管は水道局のものなんだけど、そこから分かれておうちまで水を運ぶ給水管はお客様の持ち物なの。

この給水管や蛇口などの水栓も含めて、給水装置というよ。

もしメーターより本管側で漏水が起きたときは、道路が陥没しちゃう恐れがあるから、水道局が応急修繕をしているの。

でも、給水管の持ち主はお客様だから、本格的な修繕や交換はお客様にお願いしているよ。

それから大事なこと！

同じ場所で何度も漏れちゃうときは、給水管が古くなってきたサイン。



みんなの大切な水を
ムダにしないためにも、
給水管の引き替えを
考えてみてね。

目次 Index

- 1p
■特集：漏水との戦い
～給水装置と工事助成金制度～
- 2p
■橋立浄水場の配水区域拡大による水道供給システムの効率化について
■令和7年度水質検査結果とおいしい水
■ホームページのご案内
- 3p
■水道週間
■台風等、線状降水帯による豪雨に要注意
■契約状況～公共工事等の入札結果～
■広告募集 ■広告
- 4p
■橋立浄水場の更新工事～10年間の歩み～
■広告



「給水装置工事助成金制度」～令和8年9月1日からスタート～

古くなった給水装置を新しくして漏水を防ぐための制度だよ。

助成の対象は「メーターより 本管側」の給水装置の更新工事！

水道本管からメーターまでの部分を新しくする工事だよ。
個人の持ち物である給水管で最近漏水が増えている範囲を対象としているよ。

助成金をもらうための条件があるよ！

- 第1止水栓がついていない場合は新しくつけること
 - 水道料金を滞納していないこと
- など、いくつかのルールがあるんだ。

助成金は最大10万円！

対象工事費(消費税のぞく)の範囲で、1件につき上限10万円だよ。
共同で使っているところは、まとめて1件になるよ。

くわしい内容は組合 ホームページへ

申し込みの方法も
載っているから、
チェックしてね。



秩父広域圏内で発生した 給配水管の本管側漏水件数

	秩父市	横瀬町	皆野町	長瀬町	小鹿野町
4月	78	4	2	1	18
5月	103	5	5	2	7
6月	113	6	3	10	3

橋立浄水場の配水区域拡大による水道供給システムの効率化について

橋立浄水場の更新・整備に伴い、より安定した水道水の供給を目指し、配水区域を順次拡大しております。これにより、老朽化した浄水施設を廃止し、効率的な水道事業運営を実現します。


これまでの経緯

- 令和6年12月：横瀬町(姿見山浄水場区域)へ拡大
- 令和8年2月：秩父市(別所・高篠浄水場区域)へ拡大
- 令和8年4月：横瀬町(山口浄水場区域)へ拡大
- 令和8年7月：皆野町(三沢浄水場区域)へ拡大

取組の効果

橋立浄水場を基幹浄水場と定め、基幹浄水場から配水区域を拡大することで隣接する、横瀬町の姿見山浄水場・山口浄水場および皆野町の三沢浄水場を廃止します。また、元々秩父市の別所浄水場で管轄していた区域が橋立浄水場からの配水に代わったことにより、別所浄水場の稼働負荷が軽減されます。

そして、余剰が生まれた別所浄水場では、令和8年度に皆野町・長瀬町へ供給を拡大するほか、今後は小鹿野町方面へも順次配水区域を広げていく計画です。広域的な連携を深めることで、より強固で安全な水道供給システムを構築してまいります。

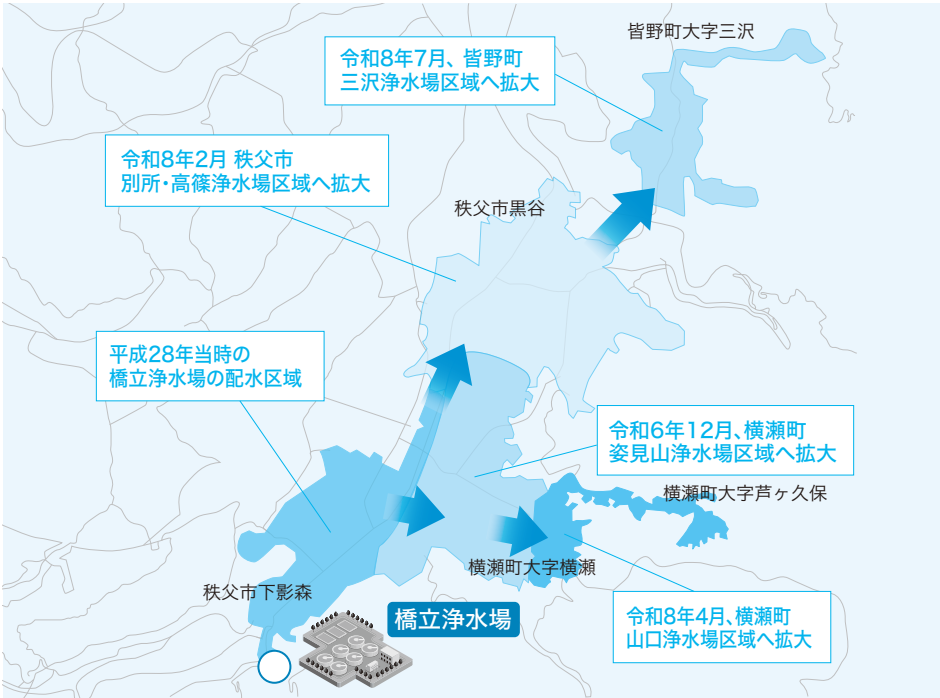

令和7年度水質検査結果とおいしい水

令和7年度水質検査結果

水質基準の項目(51項目)は、大きく2つに分類されます。細菌、カドミウム、水銀、鉛、トリハロメタンなど、人の健康に悪影響を与えないよう設定された「健康に関する項目」(31項目)と、鉄、ナトリウム、カルシウム、かび臭物質、色、濁り、味、臭気など生活利用上の障害がないように設定された「生活上支障関連項目」(20項目)が定められています。秩父地域の水道水は全ての項目で水質基準を大きく下回っており、問題はありませので、ご安心してご使用ください。

なお、R8.4.1より、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)が水質基準項目に引き上げられます。令和7年度は臨時検査を実施しており、水質基準以下であることを確認しています。

おいしい水 ～「おいしい水」とはどのようなものなのでしょうか～

おいしさを決める7要素(出典:おいしい水研究会「おいしい水の要件」)

水質項目	おいしい水の要件	味の特徴
蒸発残留物	30～200mg/L	水を沸騰させても蒸発しないようなミネラルや鉄、マンガンなどを指す。苦みや渋み。適度に含まれるとまろやかな味になる。
硬度	10～100mg/L	ミネラルの中で量的に多いカルシウム、マグネシウムの含有量により水の硬度を決める。多いと硬水、低いと軟水と呼ばれ、コクを左右する。一般に硬度の低い水はクセがないと言われる。
遊離炭酸	3～30mg/L	水中に溶けている炭酸ガスを指す。水に新鮮でさわやかな味を与える。多いと刺激が強くなる。
有機物等	3mg/L以下	過マンガン酸カリウムの消費量を指す。多いと渋みが増すが、塩素量も多くなるため、味を損なう。
臭気強度	3以下	水源の状況により様々なにおいがつくと不快な味がする。においがいいほど透明感のある味となる。
残留塩素	0.4mg/L以下	消毒のため、水道水中に一定量の塩素を保持しなければならないが、水にカルキ臭を与え、多いと不快な味がする。
水温	20℃以下	10℃～15℃がおいしいと感じる温度。同じ水でも冷やした水はカルキ臭を感じないといった効果もある。

飲み水に味があるのは、純粋な水ではなく何かしらの鉱物がとけ込んでいるからです。おいしい水に含まれる成分としては、カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、カリウムなどのミネラル成分で、量が多くなるにつれて苦味や渋みが増し、味は濃く、重く感じると言われる。このミネラル成分のバランスで、水の味が決まり、他の飲食物と同じように好みがかかります。

検査結果から見ると、荒川、橋立川といった急峻な河川から取水するちちぶの水は、水温が低く、ミネラルを適度に含んだコクのある味わいです。まさに、自然に恵まれたちちぶが産んだ「おいしい水」であると言えます。

ホームページのご案内 秩父広域市町村圏組合 水道局

秩父広域市町村圏組合 水道局 **検索** <https://www.c-kouiki.jp/wd/>



QRコード®を
読み込んで
HPをチェック!

ホームページをご覧になれない方は、電話で
直接お問い合わせください。
☎0494-25-5221(経営企画課まで)

健康に関する項目(31項目)

生活上支障関連項目(20項目)

水質試験結果表(令和7年度平均値)						
	単位	水道水水質基準	別所浄水場	橋立浄水場	皆野浄水場	小鹿野浄水場
気温	℃	-	18.7	17.4	17.2	14.3
水温	℃	-	17.8	15.6	18.3	18.9
1 一般細菌	個/mL	100 個/mL 以下	0	0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	-	-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
9 亜硝酸窒素	mg/L	0.04 以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10 以下	0.50	1.00	0.60	1.00
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下	<0.05	<0.05	<0.05	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14 四塩化炭素	mg/L	0.002 以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
21 塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	0.0825	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007	<0.001	0.008	0.004
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002	<0.002	0.004	<0.002
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	<0.001	0.005	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.008	0.012	0.011	0.005
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	<0.002	0.005	<0.002
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.002	0.002	0.002
30 プロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001	0.005	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.07	0.08	0.06	0.06
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	4.0	3.1	4.5	7.6
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	4.3	2.2	5.9	3.5
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	54	58	56	84
40 蒸発残留物	mg/L	500以下	104	87	93	143
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000003	<0.000001	0.000003	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
46 有機物等(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.3	0.4	0.4
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.7	7.9	7.8	7.8
48 味		異常でないこと	-	-	-	-
49 臭気		異常でないこと	-	-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1～1.0以内	0.41	0.39	0.61	0.42
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005以下	不検出	不検出	不検出	不検出

水道週間

6月1日～7日

PRイベントを実施しました

水道週間は、水道事業の現状や課題について住民の皆様の理解を深めていただくことを目的に、全国一斉に実施されるものです。

水道局では、6月6日(土)にウニクス秩父にて、国内・海外のミネラルウォーターと秩父地域の水道水を飲み比べる「利き水イベント」を開催しました。多くの方にご参加いただき、秩父の水道水のおいしさや安全性をPRすることができました。




また、会場で実施した「水道水に関するアンケート」には、190名の方にご協力いただきました。結果として、87%の方が「秩父の水道水はおいしい」と回答されたほか、水道水に求めるものとして「安心・安全」が60%で第1位、「安定供給」が18%で第2位となりました。

今回の結果を踏まえ、水道局といたしましても、皆様に安心・安全で安定した水道水を将来にわたって届けられるよう、より一層努めてまいります。


なお、水道週間中はイベントのほか、小学3年生への花の種の配布や、各市町村庁舎への懸垂幕の掲示など、さまざまな啓発活動を行いました。今後も皆様と直接触れ合える機会を大切にしていきたいです。

各イベントにご協力・ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。
問 経営企画課

Q1 秩父地域の水道水の味について おいしいと思いますか。

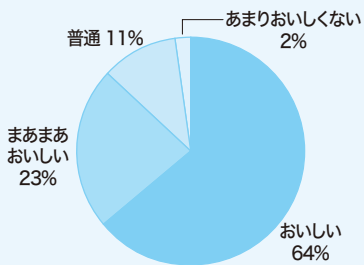

Q2 水道水に一番求めるもの。

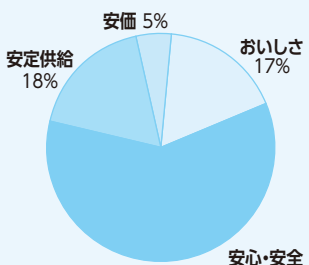

台風等、線状降水帯による豪雨に要注意

台風や豪雨による断水

近年は全国各地において、災害級の猛烈な降雨が観測されています。

豪雨災害が起きた場合、河川からの取水箇所が詰まりや土砂崩れによる水道管の破断によって、断水することがあります。

水道や電気、ガスなどのライフラインが止まった場合に備えて、日頃から飲料水や保存の効く食料などを備蓄しておきましょう。

なお、飲料水とは別に、トイレを流したりするための生活用水も必要ですので、水道水を入れたポリタンクを用意する、お風呂の水をいつも張っておくなどの備えをしておきましょう。

例：飲料・生活必需品などの備蓄

● 飲料水

3日分(1人1日3リットルが目安)

● 非常食

3日分の食料として、ご飯(アルファ米など)、ビスケット、板チョコ、乾パン、缶詰など日持ちのするもの


● 日用品

トイレットペーパー、ティッシュペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロなど

● その他

携帯ラジオ、懐中電灯、ヘルメット、軍手、マスク、ポリタンクなど

1人1日3リットルの飲み水が必要だと言われています。
家族の人数分用意するようにしましょう！

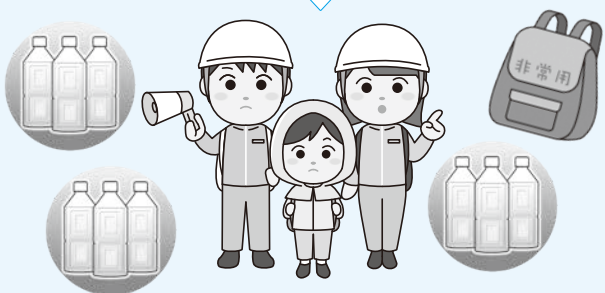

※大規模災害発生時には、1週間分の備蓄が望ましいとされています。

降雨時の水質について

台風などにより大雨が降った際に、水道水に含まれる塩素のにおいが一時的に強く感じられる場合があります。

これは、水道水の元となる河川の水の濁りが強くなった場合、その状況に合わせて、滅菌作用を維持し水道水の安全性を保つため、塩素濃度を普段より高く設定するためです。

濁りがなくなっていけば、状況に合わせて通常の濃度に戻すようにしておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

契約状況

令和8年4月1日から令和8年6月30日現在までの契約状況は次のとおりとなります。また、入札結果につきましては、埼玉県共同入札システム(入札情報公開システム)にて公開しています。

公共工事等の入札結果

入札契約方法 一般競争入札 (税込500万円以上)

契約日 【完成予定】	事業名【事業場所】	契約金額 【予定価格】 (税込/円)	落札率	契約業者	担当課
4月21日 【R8.12】	小鹿野町37号線外配水管布設替工事 【小鹿野町下小鹿野地内】	102,301,100 【112,618,000】	90.84%	有限会社ナカケン 本店	西秩父 事務所
4月21日 【R8.10】	市道原谷417号線配水管布設替工事 【秩父市大野原地内】	11,756,800 【13,101,000】	89.74%	有限会社長瀬土木 本店	工務課
4月21日 【R8.11】	市道吉田幹線108号線外配水管布設替工事 【秩父市下吉田地内】	44,281,600 【48,972,000】	90.42%	株式会社高橋組 秩父本店	西秩父 事務所
5月15日 【R9.2】	市道中央310号線外配水管布設替工事 【秩父市宮側町地内】	75,351,100 【82,456,000】	91.38%	三国建設株式会社 本店	工務課
6月15日 【R8.12】	小鹿野町浄水場水質監視装置設置工事(三山・河原沢・倉尾)(再1) 【小鹿野町三山・河原沢・藤倉地内】	34,650,000 【37,900,500】	91.42%	矢澤フェロマイト株式会社 本店	西秩父 事務所
6月15日 【R9.1】	吉田地区増圧ポンプ場ポンプ操作盤更新工事(小川・浅ヶ谷彦久保)(再1) 【秩父市上吉田・吉田阿熊地内】	32,890,000 【35,873,200】	91.68%	矢澤フェロマイト株式会社 本店	西秩父 事務所

お問い合わせ先

契約関係

事務局 財務課 ☎23-2489

工事の内容

水道局 工務課 ☎25-5221 西秩父事務所 ☎75-0043

水道だより 広告を載せてみませんか
11月に発行の広報紙「水道だより」に、お店や会社などの有料広告を募集しています。ぜひお気軽にご相談ください。

配布エリア・発行部数
1号あたり 39,000部発行
1号広告 1号広告
(1枠…縦55mm横88mm 15,000円(税込))

申込締切日
令和8年9月10日(木)
※詳細については、経営企画課までお問い合わせください。

地域密着 任せて安心
**安心・安全な水道を
応援します！**

秩父広域管工事業協同組合
(地元指定業者36社加盟)
お気軽にご相談ください。
☎0494-24-9565

橋立浄水場の更新工事 ～10年間の歩み～



① 管理棟及び機械等

平成28年度～平成30年度
工事費：約12億円

② 着水井

平成29年度～令和元年度
工事費：約2億円

③ 急速ろ過池


令和2年度～令和3年度
工事費：約11億円

④ 薬品沈殿池

令和3年度～令和4年度
工事費：約8億円

⑤ 配水池

令和4年度～令和7年度
工事費：約12億円

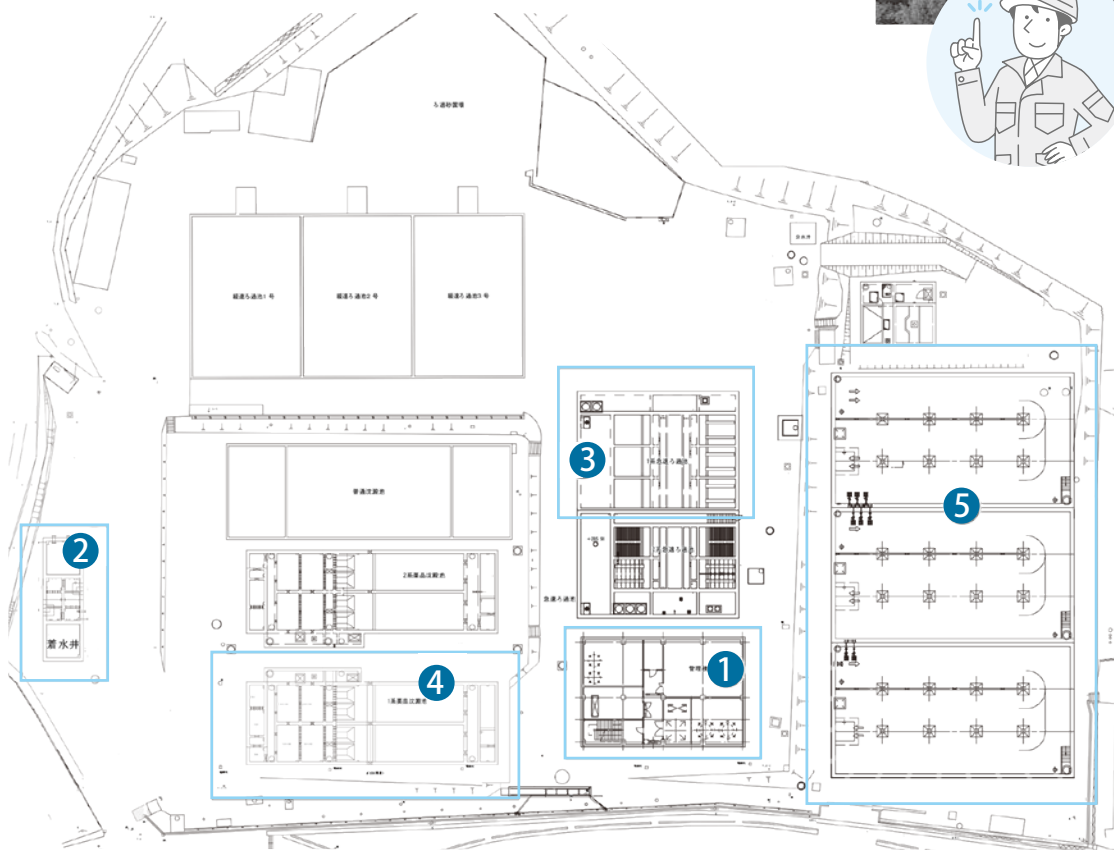

橋立浄水場は、広域化事業の「基幹浄水場」として、秩父市、横瀬町、皆野町の皆さまへ安定した水をお届けする役割を担っています。

この10年間で、管理棟をはじめとする5つの主要工事に約45億円を投じ、施設の更新を進めてまいりました。

令和7年度には災害対策を強化した全面リニューアルが完了し、今後は配水区域をさらに拡大する予定です。水量・水質ともに安定した橋立浄水場は、これからも地域へ「おいしい水」をお届けする重要な拠点として、安全・安心な暮らしを支えてまいります。橋立浄水場の配水区域については、2Pでご確認ください。

広告

水道メーターの検針スタッフ募集

各家庭の水道メーターを検針するスタッフを募集しています。

報酬 | 33,000円～90,000円（出来高制）
勤務地 | 秩父市、皆野町、長瀬町周辺
時間 | 毎月4～12日程度のお仕事（1日5時間前後の作業）
| ご自身のライフスタイルに合わせて調整可能です♪

◇お気軽にお問い合わせください。

ちちぶ広域水道お客様センター 採用担当まで

☎090-8030-6600 受付時間 平日8:30～12:00・13:00～17:15



水漏れ・漏水で困ったら！

トレーサーガスによる高精度調査
見えない漏れを正確に特定します



- ・短時間で特定、迅速対応
- ・無駄な工事無し
- ・調査だけでもOK 個人宅も業者様も歓迎！

秩父広域市町村圏組合給水指定工事店

株式会社 タムラホームサービス Tel:0494-25-0481 秩父市別所386



HP